

2025

인버터 유지보수 제안서

B U S I N E S S P R O P O S A L


2025. Feb.

Contents.

1. (주)태양광유지보수 회사소개
2. (주)태양광유지보수 사업영역
3. (주)태양광유지보수 강점
4. (주)태양광유지보수 PV/ESS O&M, A/S 발전소 지역별 분포

2025 

인버터 유지보수 제안서

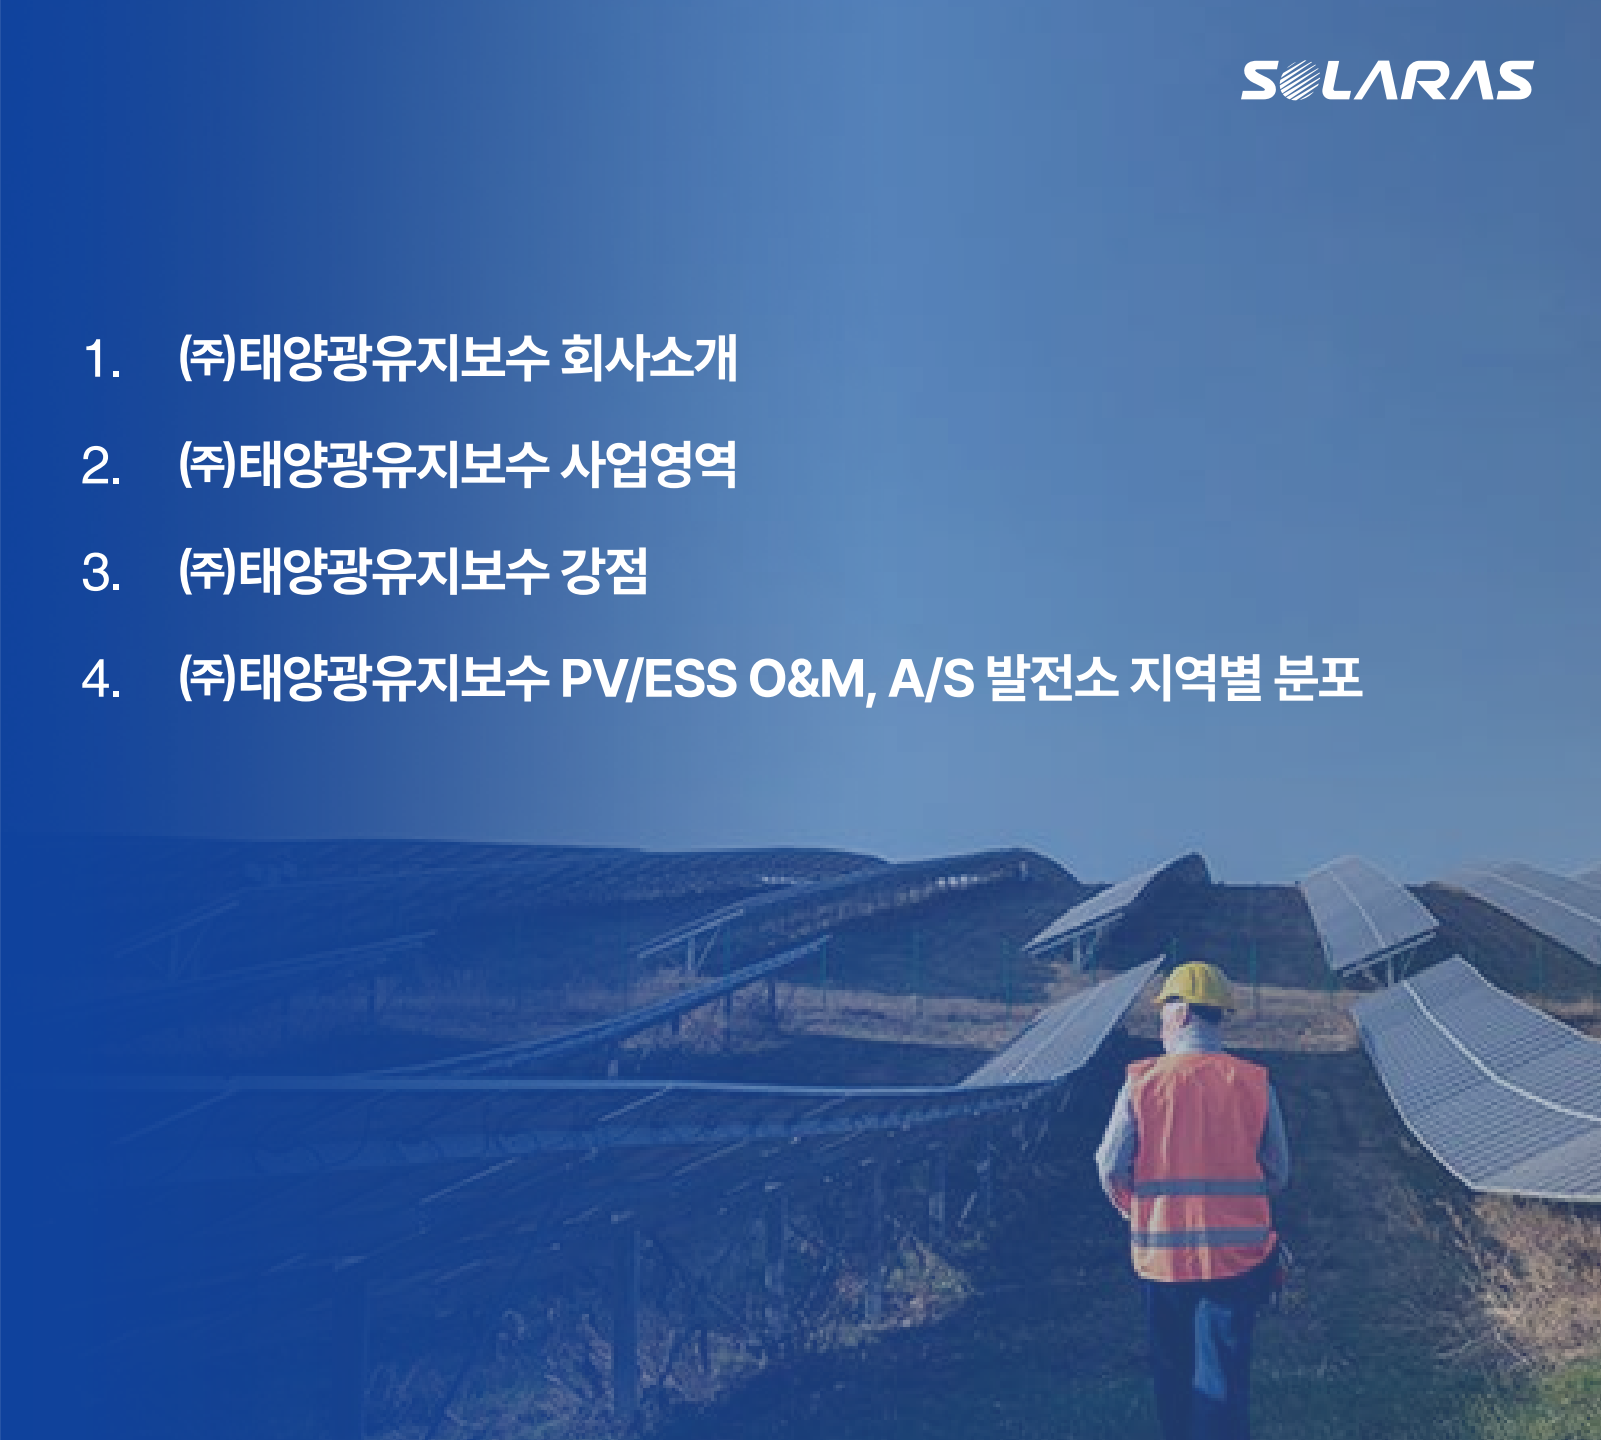


회사개요

법인명	(주)태양광유지보수
대표이사	김 월 영
설립일	2011년 8월
본사주소	경상북도 경주시 서면 내서로 279-92
주요 제품 및 서비스	- 전기공사업 - PV/ESS관리업 - 태양광 시설물, 배터리 유지보수업 - 이차전지 방전대행

조직구성

경영지원/마케팅	- 태양광 PV, ESS O&M 100MW 이상 운영 경험 - 제주도 Digital O&M 사업모델 입상
Engineering	- 전기기사 3인 등 전력기술 자격 인원 총 10인 - 태양광 및 ESS 정밀 점검 및 유지보수 수행

사업영역

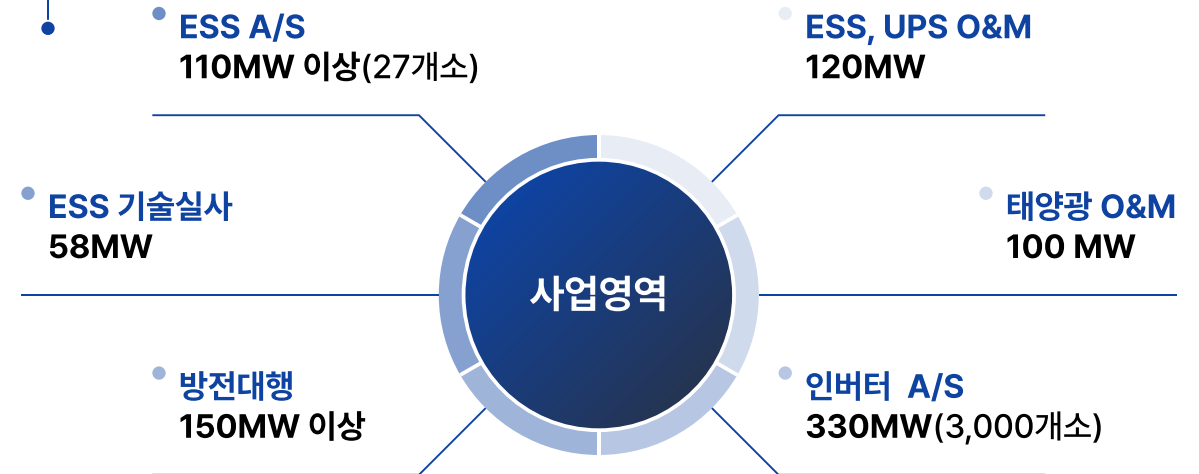

고객사 및 파트너쉽




사업영역

> PV A/S

(주)태양광유지보수는 관리 운영 계약 중인 태양광발전소와 인버터 C/S 서비스 대행 계약된 지역 현장에 대하여 **태양광 시설물 유지보수, 인버터 유지보수**를 진행하고 있습니다.(국내 100MW)

- 업무 범위 : 태양광 발전설비 유지보수, 인버터 유지보수, 토목공사 등

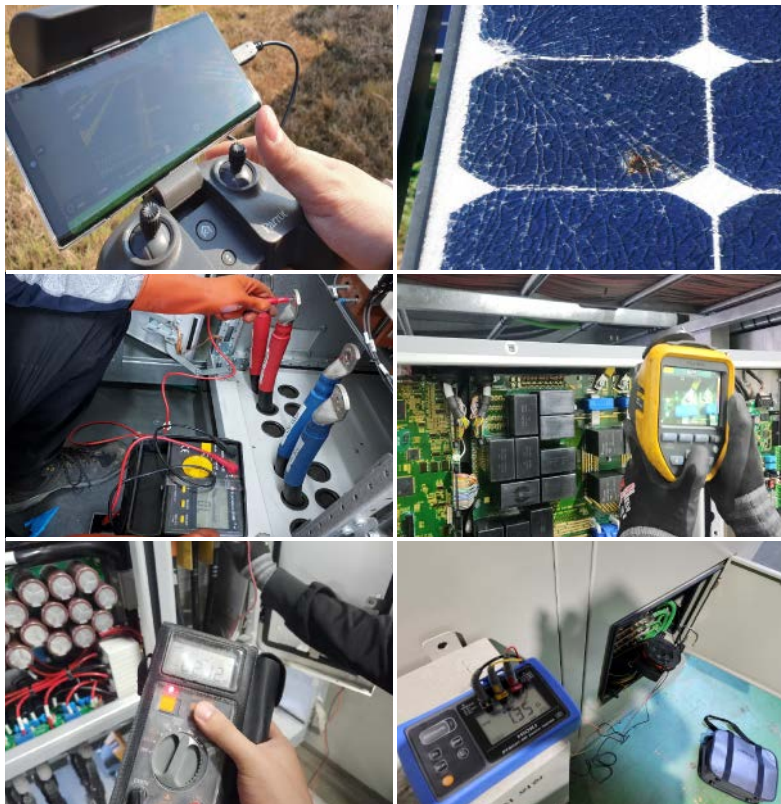태양광 모듈
유지보수

- 정밀점검 후 교체 : 전압, 전류, 절연저항 측정/ 열화상 드론 촬영 등
- 교체 및 복구 후 재점검

태양광 인버터
C/S

- 사용전검사, 펌웨어 업데이트 등
- 인버터 점검 : 전압, 절연저항, 접지저항 측정 등 고장진단
- 인버터 내부 부품교체(FAN, BOARD, 전력선 등)
- 인버터 전체 교체 : Solis, OCI, GOODWE 제조사 등

기타 태양광시설물
유지보수


- 변압기, 계전기, 차단기 등 특고압 수배전반 설비 유지보수
- Fuse, Fan, 계측기 등 저저압 수배전반 설비 유지보수
- 구조물점검, 토목공사 등 시설물 유지보수

사업영역

> PV O&M

(주)태양광유지보수는 **국내 태양광발전소들과 계약하여, 관리 운영하고 있습니다.(국내 100MW)**

- 업무 범위 : 전기안전 관리 대행, 태양광발전소 관리 운영 기술 부문 등 (제조사 대응이 필요한 경우 제외)

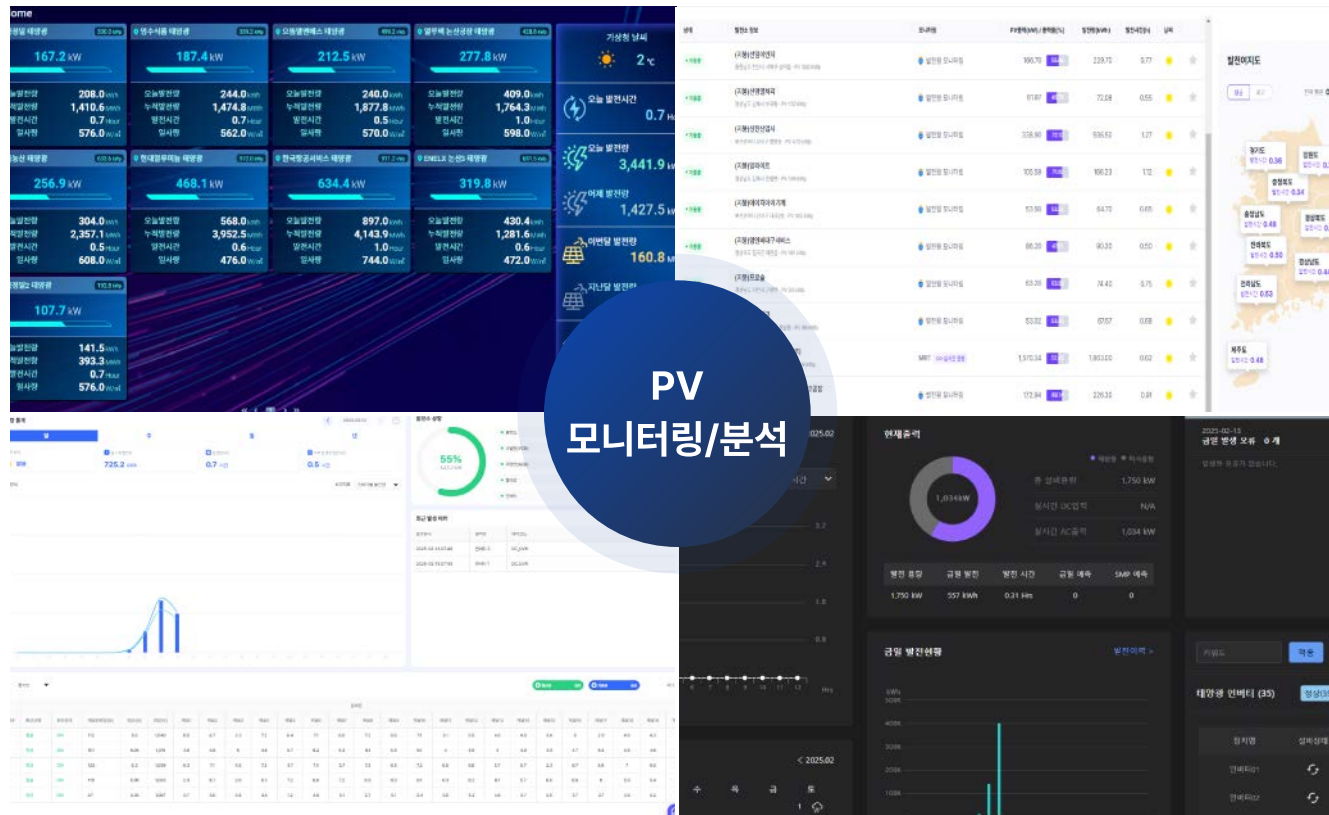

원격/현장 실시간 모니터링

- PV 발전량 확인, 인버터 가동상태 확인
- 날씨, 일사량 확인
- 발전설비 통신 상태 확인

문제 발생 시

- 고장상태 확인 및 복구 진행
- 전기안전관리자 현장대응 가이드
- 설비자체 문제 시 A/S 접수
- 전기안전관리자 대응 안될 시 긴급출동

사업영역

> PV O&M

(주)태양광유지보수는 365일 연중무휴 24시간 모니터링 시스템을 구축하고 있으며, 월 점검, 분기 현장점검을 통해 설비 정지로 이어질 수 있는 Critical Error 요소를 점검하여 예방 정비하며, 고장 설비 A/S 또한 진행하고 있습니다.



모듈 및 구조물 점검

- 열화상 드론 촬영 점검
- 특이사항 발생 시 해당 구간 정밀점검
- 구조물 전체 점검(녹, 체결 불량 등)

접속반 점검

- 스트링 개방전압/반전압 측정
- 절연저항, 접지저항 측정
- 고장 부분 A/S (단선 등 소수선 경우)

ESS
종합점검

인버터 점검

- 가동상태 점검, 필요시 측정 점검 진행
- 에러 발생 시 제조사 연계하여 복구

PV 수배전반 점검

- LBS, VCB, TR, ACB, 정류기반
- 전체 열화상 점검
- 절연저항, 접지저항 측정
- 정류기반 배터리 및 내부 통신기기 점검
- 소모품 교체 등

사업영역

> ESS A/S

(주)태양광유지보수는 2022년부터 K사 국내, 국외 Battery A/S 업무를 진행하고 있습니다.(국내 110MW 이상)

- 업무 범위 : 사용전 검사, 정기검사, 정밀진단, 모듈 및 각종 자재 A/S, Commissioning, 자재보관 및 수불부 등



ESS

- 주파수조정용 (Kepco)
- 신재생에너지(PV) (레즐러, 가사도, Komipo)
- 피크부하저감 (대성에너지, Kepco, Keri)
- 전력 수요 관리 (Korail)
- 송배전 투자 감소 (Kepco)

UPS

- 데이터센터
- *국내 : 상암, Korail (구로, 대전)
- *해외 : 일본, 싱가포르, 홍콩, 노르웨이, 미국

Electric Vehicle

- 전기버스 (제주서귀포 공영버스)
- AGV (모스텍 : 현대모스비)
- Terms

제품군

Etc.(Industrial, Marine, Military)

- 굴삭기
- 선박
- 잠수함 등

사업영역

> ESS O&M

(주)태양광유지보수는 **국내 태양광 연계형 ESS 발전소를 계약, 관리운영**하고 있습니다.(총 120MW)

- 국내 LG에너지솔루션, 삼성SDI 배터리 제품이 설치된 발전소를 관리 및 발전소 전체 정기점검, 한국전기안전공사 ESS 정기검사, ESS 기술실사 등 ESS에 관한 모든 업무가 가능합니다. (제조사 대응이 필요한 경우 제외)



ESS
모니터링/분석

원격/현장
실시간
모니터링

- PV, ESS 발전, 충방전량 확인
- 날씨 및 배터리, PCS, 실내온습도 확인
- 발전설비 통신 상태 확인

문제
발생 시

- 고장상태 확인 및 복구 진행
- 전기안전관리자 현장대응 가이드
- 설비자체 문제 시 A/S 접수
- 전기안전관리자 대응 안될 시 긴급출동

사업영역

> ESS O&M

(주)태양광유지보수는 365일 연중무휴 24시간 모니터링 시스템을 구축하고 있으며, 월 점검, 분기 현장점검을 통해 설비 정지로 이어질 수 있는 Critical Error 요소를 점검하여 예방 정비하며, 고장 설비 A/S 또한 진행하고 있습니다.



EMS 점검

- 외부통신, EMS-발전기기간 통신상태확인
- 계측값 현장 비교

발전기기 점검

- 배터리 OCV 전압 측정
- 가체결 검사 등 배터리 외관상태 점검
- PCS 동작상태 점검
 - 절연저항, 접지저항 측정
 - 모듈, BCP, 접합부 등 열화상 점검

ESS
종합점검

ESS 환경 점검

- 실시간 온습도 관리(안전관리자 대응)
- 온습도계, 공조기 동작 상태 점검
- 배터리실, PCS실 내부 청소
- 필터류 주기적 교체

ESS 수배전반 점검


- LBS, VCB, TR, ACB, 정류기반
- 전체 열화상 점검
- 절연저항, 접지저항 측정
- 정류기반 배터리 및 내부 통신기기 점검
- 소모품 교체 등

사업영역

> ESS 기술실사

(주)태양광유지보수는 금융사, 대주단 등의 의뢰를 통하여 **ESS 정밀기술실사를 진행**하고 있습니다.(36MW, 22MW 발전소 진행완료)

- ESS O&M 점검 항목에 더하여 발전소 입지 조건 분석, PCS 총방전시 전력품질측정, 발전 및 총방전량 분석내용을 추가하여 보고서를 작성합니다.

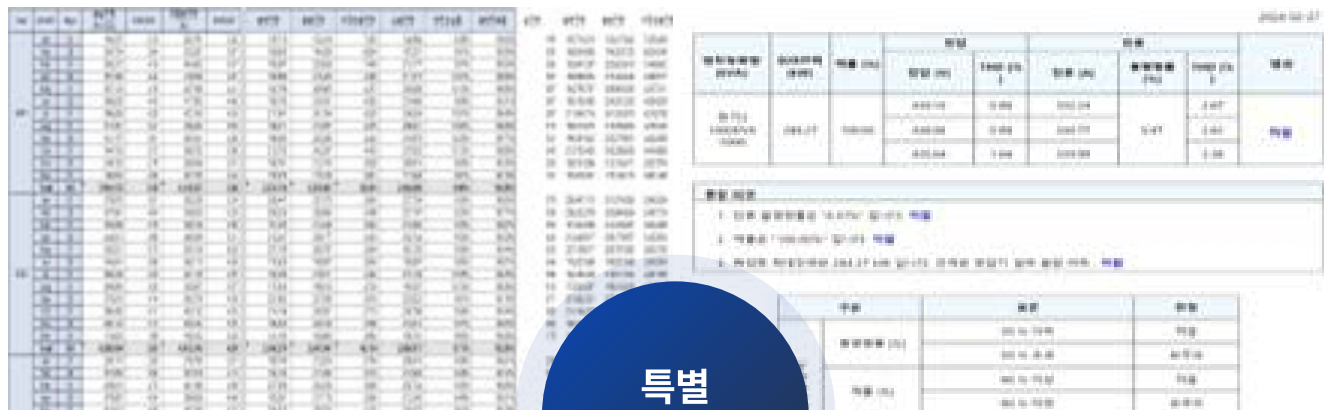

특별
점검

발전소
입지조건
분석

- 태양광 입지조건을 기반으로 하여 분석
- 기지재 품질, A/S 대응 속도 등 분석
- EMS 통신, 원격제어 품질 분석

PCS
총·방전 시
전력품질
분석

- 총·방전 시 PCS 간선 측 전력품질 실시
- 전력품질 측정 결과 보고서 출력

발전 및
총방전량
분석

- KPX 기반 정보 추출하여 분석
- EMS 데이터 추출하여 비교 분석
- 구간별 손실률 분석
- 배터리 용량 평가 및 시스템 종합효율 검토

사업영역

> UPS O&M

(주)태양광유지보수는 OO데이터센터 UPS배터리를 분기점검 형식으로 관리운영하고 있습니다.

Battery Simulation Check List									
NO	DATE	TIME	TESTER	TEST RESULT	TEST RESULT	TEST RESULT	TEST RESULT	TEST RESULT	TEST RESULT
1	2024.01.15	10:00	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
2	2024.01.15	10:05	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
3	2024.01.15	10:10	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
4	2024.01.15	10:15	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
5	2024.01.15	10:20	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
6	2024.01.15	10:25	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
7	2024.01.15	10:30	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
8	2024.01.15	10:35	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
9	2024.01.15	10:40	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
10	2024.01.15	10:45	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
11	2024.01.15	10:50	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
12	2024.01.15	10:55	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
13	2024.01.15	11:00	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
14	2024.01.15	11:05	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
15	2024.01.15	11:10	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
16	2024.01.15	11:15	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
17	2024.01.15	11:20	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
18	2024.01.15	11:25	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
19	2024.01.15	11:30	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
20	2024.01.15	11:35	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
21	2024.01.15	11:40	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
22	2024.01.15	11:45	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
23	2024.01.15	11:50	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
24	2024.01.15	11:55	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
25	2024.01.15	12:00	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
26	2024.01.15	12:05	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
27	2024.01.15	12:10	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
28	2024.01.15	12:15	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
29	2024.01.15	12:20	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
30	2024.01.15	12:25	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
31	2024.01.15	12:30	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
32	2024.01.15	12:35	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
33	2024.01.15	12:40	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
34	2024.01.15	12:45	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
35	2024.01.15	12:50	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
36	2024.01.15	12:55	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
37	2024.01.15	13:00	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
38	2024.01.15	13:05	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
39	2024.01.15	13:10	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
40	2024.01.15	13:15	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
41	2024.01.15	13:20	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
42	2024.01.15	13:25	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
43	2024.01.15	13:30	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
44	2024.01.15	13:35	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
45	2024.01.15	13:40	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
46	2024.01.15	13:45	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
47	2024.01.15	13:50	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
48	2024.01.15	13:55	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
49	2024.01.15	14:00	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
50	2024.01.15	14:05	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
51	2024.01.15	14:10	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
52	2024.01.15	14:15	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
53	2024.01.15	14:20	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
54	2024.01.15	14:25	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
55	2024.01.15	14:30	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
56	2024.01.15	14:35	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
57	2024.01.15	14:40	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
58	2024.01.15	14:45	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
59	2024.01.15	14:50	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
60	2024.01.15	14:55	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
61	2024.01.15	15:00	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
62	2024.01.15	15:05	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
63	2024.01.15	15:10	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
64	2024.01.15	15:15	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
65	2024.01.15	15:20	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
66	2024.01.15	15:25	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
67	2024.01.15	15:30	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
68	2024.01.15	15:35	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
69	2024.01.15	15:40	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
70	2024.01.15	15:45	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
71	2024.01.15	15:50	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
72	2024.01.15	15:55	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
73	2024.01.15	16:00	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
74	2024.01.15	16:05	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
75	2024.01.15	16:10	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
76	2024.01.15	16:15	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
77	2024.01.15	16:20	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
78	2024.01.15	16:25	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
79	2024.01.15	16:30	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
80	2024.01.15	16:35	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
81	2024.01.15	16:40	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
82	2024.01.15	16:45	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
83	2024.01.15	16:50	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
84	2024.01.15	16:55	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
85	2024.01.15	17:00	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
86	2024.01.15	17:05	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
87	2024.01.15	17:10	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
88	2024.01.15	17:15	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
89	2024.01.15	17:20	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
90	2024.01.15	17:25	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
91	2024.01.15	17:30	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
92	2024.01.15	17:35	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
93	2024.01.15	17:40	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
94	2024.01.15	17:45	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
95	2024.01.15	17:50	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
96	2024.01.15	17:55	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
97	2024.01.15	18:00	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
98	2024.01.15	18:05	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
99	2024.01.15	18:10	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상
100	2024.01.15	18:15	김민준	정상	정상	정상	정상	정상	정상

모니터링

- 모니터링을 통한 UPS 모듈 상태 진단
- 모니터링을 통한 UPS 모듈 알람 폴트 확인

현장 점검

- UPS 설치 환경 점검, 열화상 촬영
- 온습도, 결로, 누수, 공조 등 점검
- 소화설비 여부 및 상태 점검

UPS 점검

외관 점검

- IR측정기를 통한 단자 접촉 저항 점검
- 버튼, 가체결, 녹, 먼지, 절연상태 등 UPS 외관 점검

특별점검

- OVP, OTP, OCP, V-IMB, T-IMB 등 Alarm & Fault Simulation TEST
- DC차단기 동작 상태 확인

사업영역

> 이차전지 재활용 전처리(방전대행)

(주)태양광유지보수는 이차전지 사용 후 배터리의 잔존에너지를 제거하여 안전하게 재사용 및 재활용이 될 수 있는 **건식 전처리 기술력을 보유하고 있습니다**. 다양한 종류의 배터리 (ESS, UPS Module, Cell, EV Pack)의 방전대행을 진행하고 있으며 **화재현장, 특수현장 방전 전문**입니다.



사업영역

> 이차전지 재활용 전처리(방전대행)이란?

사용 후 배터리의 재활용/재사용을 위한 전처리 단계로, (주)태양광유지보수는 건식 방전을 통한 에너지 준위 안정화로 안전한 이송 및 보관뿐만 아니라 분해부터 분쇄까지 이르는 체계적이고 효율적인 친환경 재활용/재사용 전처리 (방전대행) 솔루션을 제시합니다.

01 건식 안전 방전

배터리 잔량을 자유롭게 조절하여 보관 및 이송에 적합한 상태로 변환하고 동시에 성능평가 및 등급분류가 가능한 방전 방식

02 건식 완전 방전

배터리 잔량을 99.9% 소모시켜 배터리(팩/모듈/셀)를 불능화하고 안전한 분해/분쇄가 가능한 방전 방식

03 건식 회생 방전

방전 시 소모되는 열에너지를 전기에너지로 송전하거나 자가소비해 재활용하는 형태의 방전 방식



사업영역

> 안전성 TEST 결과

(주)태양광유지보수는 수차례 건식방전 테스트를 진행하여 그 결과값을 확보하였습니다. 이를 기반으로 하여 국내·국외 이차전지 재활용 전처리(방전대행) 솔루션을 진행하고 있습니다. 화재현장, 누수현장 등 특수현장 방전 전문입니다.



습식방전 후 배터리에는 에너지가 남아있어
화재나 폭발의 위험이 있으므로 분해가 불가능



건식방전 후 배터리에는 에너지가 없어
안전하게 분해 및 추출이 가능

사업영역

> 이차전지 재활용 전처리(방전대행) Business#1 : 자사공장 방전대행

(주)태양광 유지 보수는 누적 용량 약 150MW 이상의 방전 대행 이력을 보유하고 있으며, 국내 S사 L사 배터리 등 방전 대행을 진행하였으며 2024년에도 국내·국외 방전 대행 요청 건 진행 중에 있습니다.



방전대행
[자사공장]

01

(주)태양광유지보수 자사 보유 공장(경주, 대구) 내

배터리 입고 후 방전



원활한 사용 후 배터리 민간 수급 실현 및 프로세스 구축으로
효율을 극대화한 자원순환체계 마련

사업영역

> 이차전지 재활용 전처리(방전대행) Business#1 : 현장파견 방전대행

(주)태양광 유지 보수는 누적 용량 약 150MW 이상의 방전 대행 이력을 보유하고 있으며, 국내 S사 L사 배터리 등 방전 대행을 진행하였으며 2024년에도 국내 · 국외 방전 대행 요청 건 진행 중에 있습니다.



방전대행
[현장파견]


- 다중 방전 가능
- 간편한 설비로 이동성 확보
- 현장 대응 전문 엔지니어 보유

- 와이어링 생략 가능
- 대규모 화학설비 없이 불능화 가능
- 고객 별 커스터마이징 방전 기기 제작 가능

02

현장으로 방전 설비 및 방전대행 인력 이동을 통한

방전 용역 대행 수행

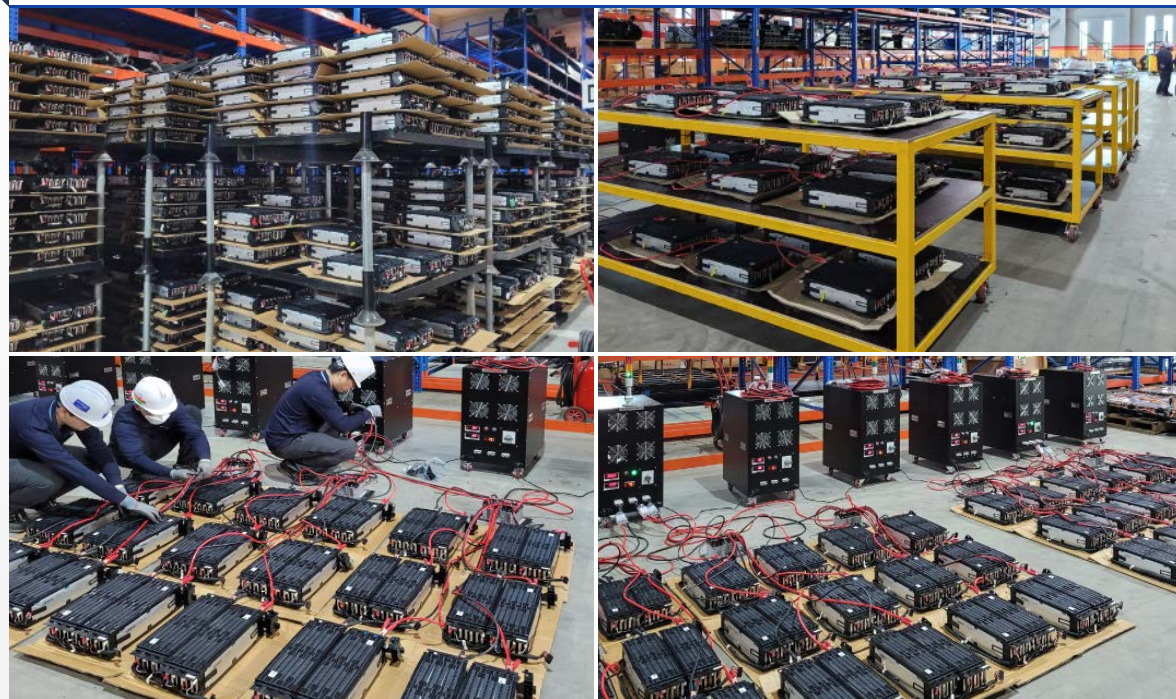

사업영역

> 이차전지 재활용 전처리(방전대행) 강점

01

Know-how 보유

ESS, UPS 이설
방전경험 有ESS, UPS 폐기
방전경험 有국내 배터리 처리 업체 방전설비
시운전 및 설치경험 有해외 배터리 처리 업체 방전설비
시운전 및 설치경험 有

02

효율성/경제성
극대화배터리 리사이클링
원스톱 서비스 제공전처리 공정에서의
부자재 회수 가능건식방전을 통한
핵심소재 추출 및 회송 가능방전시간 단축으로
경제성 확보

03

자체 설비 보유

건식 안전 방전 설비

건식 완전방전 설비

건식 회생 방전 설비

이동형 건식 방전 시스템

04

검증된 안정성

타공 안전성 테스트 확인


절단 안전성 테스트 확인

파쇄 안전성 테스트 확인

발화 안전성 테스트 확인

사업영역

> 이차전지 재활용 전처리(방전대행) 기대효과

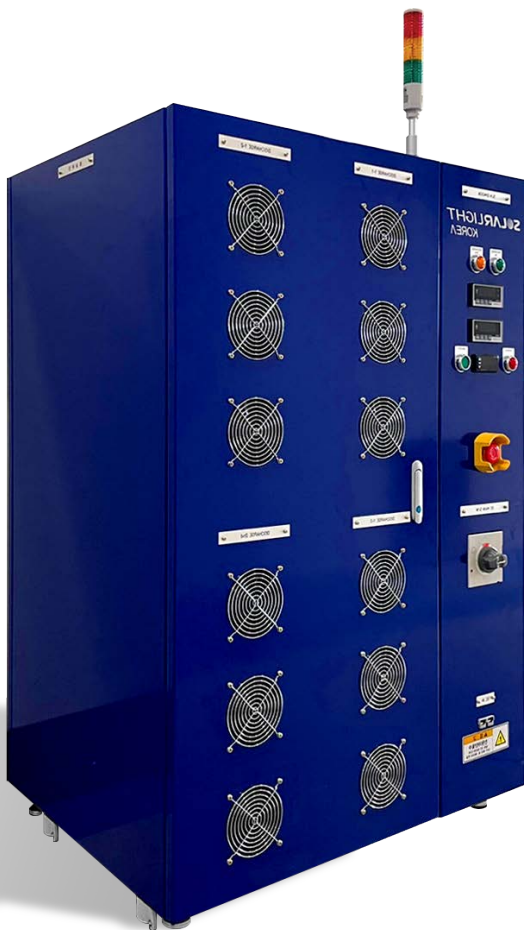안전성
확보

- 건식방전을 통해 99.99% 방전으로 불능화가 가능하며, **배터리 안정화로 폭발 및 화재 위험 제거**

경제성
확대

- 기존 화학적 제련 방식에 비해 **주요물질 및 부자재 회수율 증가로 부가가치 확대**
- 공정 단순화로 비용이 감소하며, **자원회수 에너지 사용량 80% 이상 감소**
- 각 배터리 별 이력 관리를 통해 **패킹, 출구, 운송, 방전, 방전 후 처리와 같은 공정 비용 감소**

친환경성
확대

- 제련 과정에서 배출되는 **폐수 극소화로 환경적 애로사항 해결**

강점


> 태양광발전소, 배터리 관련 모든 기술적 업무 수행 가능

태양광 연계형 ESS 발전소와 UPS 용 배터리, 배터리 A/S 등 태양광과 배터리에 관한 모든 기술적 업무를 수행할 수 있음이 (주)태양광유지보수의 가장 큰 장점입니다.(인버터 A/S 업무 또한 수행 중)

구분	(주)태양광유지보수	A업체	B업체	C업체
ESS A/S	O	X	X	X
ESS O&M UPS	O	X	X	X
ESS 기술실사	O	X	X	X
ESS 방전대행	O	X	O	X
태양광 인버터 C/S	O	X	O	O
태양광 O&M	O	O	O	O

특히 태양광 연계형 ESS 발전소, 문제 발생 시 태양광발전설비와 ESS 설비가 서로 원인 점이 될 수 있기 때문에 시스템 전체 모니터링과 점검이 필요합니다. 따라서, 모든 업무를 수행하여 문제 해결능력이 있는 (주)태양광유지보수에 개인사업주, 기업사업주, 대주단, 금융사 등의 고객분들이 수많은 점검A/S문의를 하고 있으며 일부 계약을 맺어 O&M 업무를 수행하고 있습니다.

PV, ESS O&M 계약용량표

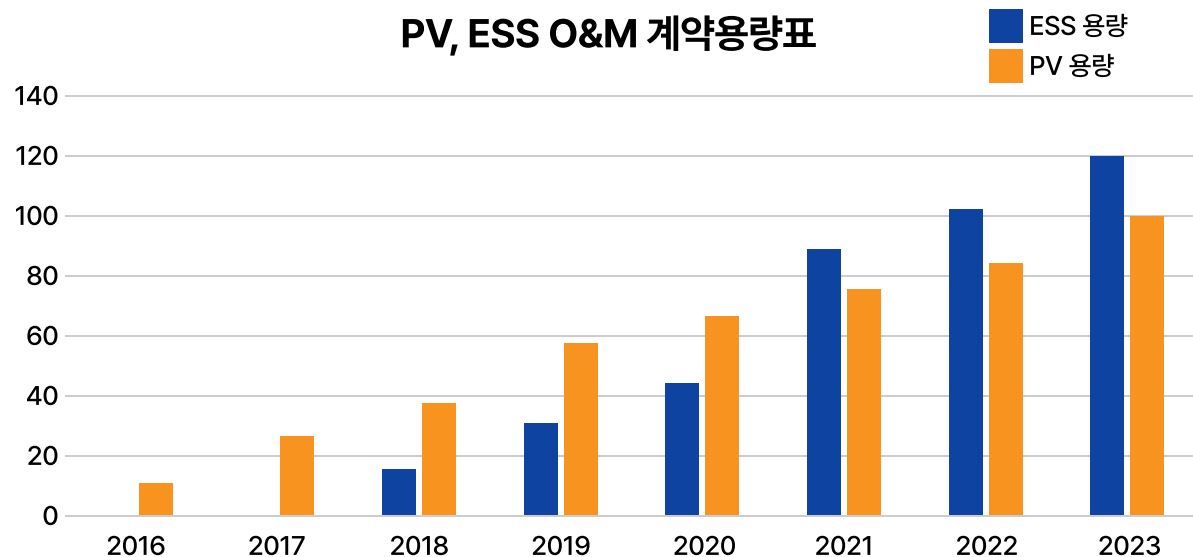

태양광
발전소
O&M



태양광발전소 연중무휴 24시간 모니터링으로
(주)태양광유지보수와 함께라면 안심입니다!

Fast!

신속한 대응

문제 발생 시 3시간 이내 대응

Direct!

태양광 인버터 직접 수리

솔리스, 굿위, OCI 카코,
한화큐볼트 등

Know-how!

전국 태양광 발전소 O&M

전국 태양광발전소 150MW
O&M 관리 운영 계약

● 인천지역

- ESS A/S 발전소 3개소
- 인천 UPS O&M 1개소

● 경기지역

- 태양광발전소 26 개소 PV O&M
- ESS A/S 발전소 1개소
- ESS O&M 소형 발전소 4개소

● 충남, 세종지역

- 태양광발전소 20 개소 PV O&M
- ESS A/S 발전소 3개소
- 금산 월000천 태양광 ESS O&M

● 대전지역


- ESS A/S 발전소 1개소

● 전북지역

- 태양광발전소 3개소 PV O&M
- ESS A/S 발전소 1개소

● 전남, 광주지역

- 태양광발전소 5개소 PV O&M
- ESS A/S 발전소 4개소
- 해남 0신 1,2호 태양광 ESS O&M
- 진도 00전력 태양광 ESS O&M

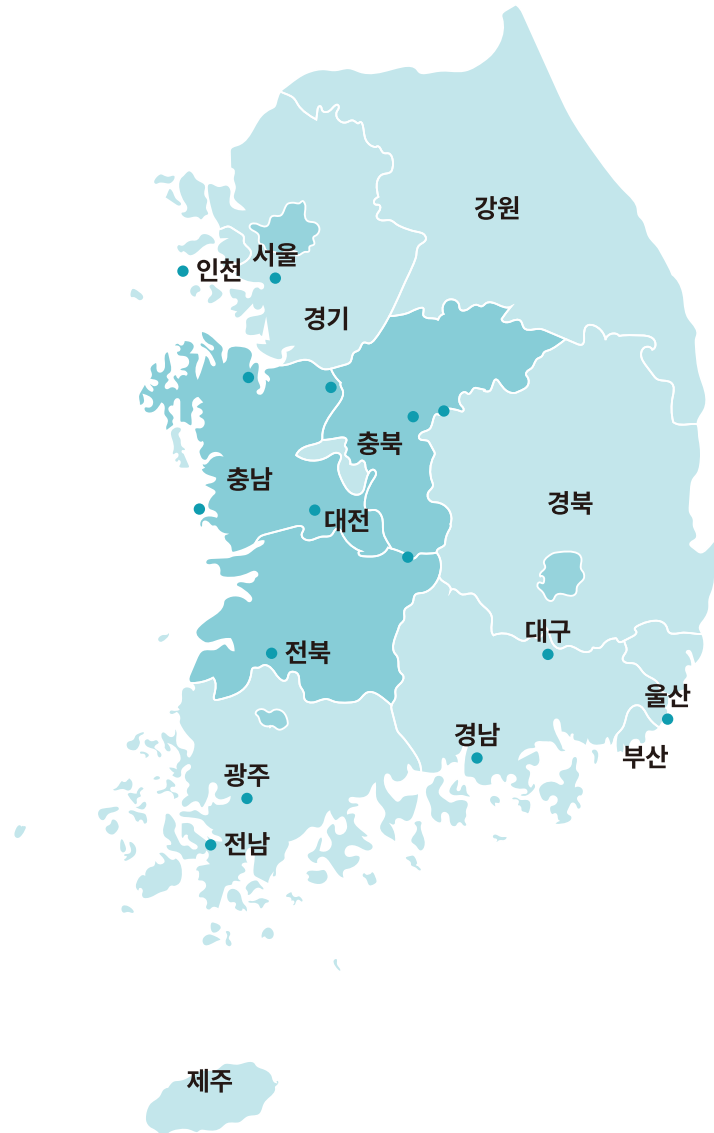

● 서울지역

- ESS A/S 발전소 3개소
- ESS A/S 철도차량 3개

● 강원지역

- 태양광발전소 16개소 PV O&M
- 씨000텍2영월, 씨000텍3원주 태양광 ESS O&M
- 평창 소형 태양광 ESS O&M

● 충북지역

- 태양광발전소 40개소 PV O&M
- 태양광발전소 11개소
- ESS A/S 발전소 5개소
- 보은 네O 1,2,4,5, 네O8/ 청주 네O12 태양광 ESS O&M
- 제천 소형 태양광 ESS O&M

● 대구, 경북지역

- 태양광발전소 25개소 PV O&M
- ESS A/S 발전소 1개소
- 의성 00, 상주 00현 태양광 ESS O&M
- 상주 소형 태양광 2개소 ESS O&M
- 경산 아000에스, 경주 일00크 태양광 ESS O&M

● 경남, 울산지역

- ESS A/S 발전소 3개소
- 태양광 연계 ESS 발전소 2개소 ESS

Contact Us

Tel/Fax

070-4069-3177/053-289-5506

E-mail

solarlightkorea@gmail.com

2025 Inverter maintenance business proposal

2025. Feb.